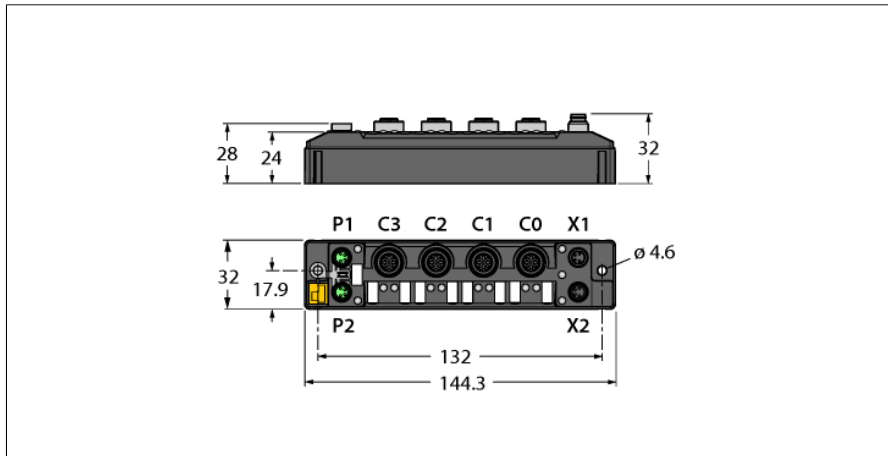


Kompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 4x analogový výstup, nastavit lze napětí nebo proud TBEN-S2-4AO



- PROFINET stanice, EtherNet/IP stanice nebo Modbus TCP slave
- integrovaný ethernet přepínač
- 10 Mbps / 100 Mbps
- připojení na ethernet: 2x 4pinový M8
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- elektronika modulu zcela zalita
- stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
- 4pinová zástrčka M8 pro napájení
- galvanicky izolované napěťové skupiny
- každý kanál lze nastavit na napětí nebo proud
- rozsah výstupu:
- napětí: 0 / 1-5V, +/-10V, 0 / 2-10V
- proud: 0 / 4-20mA
- FLC/ARGEI lze nastavit

Typové označení	TBEN-S2-4AO
Identifikační číslo	6814028
Systémová data	
Napájecí napětí	24 VDC
Přípustný rozsah	18...30 VDC celkový proud max. 4A na skupinu celkový proud V1 + V2 max. 5,5 A na modul
Připojení napájení	2x M8, 4pinová
Provozní proud	V1: min. 50 mA, max. 110 mA V2: min.30 mA, max. 70 mA
Napájení senzorů/akčních členů V _{AUX2}	Napájecí pozice C0-C3 z V2 nejsou zkratuvzdorné, max 4 A pro skupinu C0-C3
Potenciálové oddělení	galvanické oddělení mezi napěťovými skupinami V1 a V2 elektrická pevnost 500 VDC
Systémová data	
Přenosová rychlost sběrnice	10 Mbit/s / 100 Mbit/s
Připojení sběrnice	2 x M8, 4-pin
Detekce protokolu	automaticky
Webserver	Standardně: 192.168.1.254
Servisní rozhraní	Ethernet na P1 nebo P2
Field Logic Controller (FLC)	
ARGEI firmware verze	3.0.2.0
ARGEI engineering verze	2.0.25.0
Modbus TCP	
Adresace	Static IP, DHCP
Podporované funkční kódy	FC1, FC2, FC3, FC4, FC5, FC6, FC15, FC16, FC23
Počet TCP připojení	8
Počáteční adresa vstupního registru	0 (0x0000 hex)
Počáteční adresa výstupního registru	2048 (0x0800 hex)
Ethernet/IP	
Adresace	dle specifikace EtherNet/IP
Quick Connect (QC)	< 500 ms
Device Level Ring (DLR)	podporováno
Class 3 connections (TCP)	3
Class 1 connections (TCP)	10
Input Assembly Instance	103
Output Assembly Instance	104
Configuration Assembly Instance	106

Kompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 4x analogový výstup, nastavit lze napětí nebo proud TBEN-S2-4AO

PROFINET

Adresace	DCP
Třída shody	B (RT)
Min. čas cyklu	1 ms
Fast Start-Up (FSU)	< 500 ms
Diagnostika	dle PROFINET Alarm Handling
Detekce topologie	podporováno
Automatická adresace	podporováno
Media Redundancy Protocol (MRP)	podporováno

Analog outputs

Počet kanálů	4
Druh provozu	Napětí a proud
Resolution	16 Bit

Operating mode voltage

Load resistor	1 k Ω
Output signal type	společná zem
Output signal range	0...10V, +/- 10V, 2...10V, 0...5V, 1...5V
Cycle time	4 ms
Basic error at 25 °C	0.1 %
Repeat accuracy	0.05 %
Temperature coefficient	< 20 ppm/°C
Error total (FSR)	< 0.23%

Operating mode current

Load resistor	600 Ω
Output signal type	společná zem
Rozsah výstupního signálu	0...20mA, 4...20mA
Cycle time	4 ms
Basic error at 25 °C	0.15 %
Repeat accuracy	0.05 %
Temperature coefficient	< 20 ppm/°C
Error total (FSR)	< 0,28 %

V souladu s normami

Odolnost vůči vibracím	dle EN 60068-2-6 zrychlení až 20 g
Odolnost vůči rázům	acc. to EN 60068-2-27
Pádová odolnost	dle IEC 60068-2-31/IEC 60068-2-32
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	dle EN 61131-2
Certifikáty	CE, FCC, odolnost vůči UV dle DIN EN ISO 4892-2A (2013)
UL certifikát	cULus LISTED 21 W2, Encl.Type 1 IND.CONT.EQ.

Systémová data


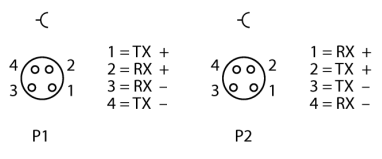




Rozměry	32 x 144 x 32mm
Provozní teplota	-40...+70 °C
Skladovací teplota	-40°C až +85 °C
Nadmořská výška	max. 5000 m
Stupeň krytí	IP65 IP67 IP69K
MTTF	244 let dle SN 29500 (Ed. 99) 20°C
Materiál pouzdra	PA6-GF30
Barva pouzdra	černá
Materiál štítku	polykarbonát
bez halogenů	ano
Montáž	2x upevňovací otvor □ 4.6 mm

Upozornění na číslování I/O rozsahu:
Od verze FW 3.0.2.0 jsou konektory C0 až C3
a kanály CH0 až CH3 číslovány. Detaily změn
naleznete v návodu k obsluze.

Kompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet

4x analogový výstup, nastavit lze napětí nebo proud

TBEN-S2-4AO

	<p>Upozornění</p> <p>Důrazně doporučujeme používat pouze hotové konfekční ethernet kabely!</p> <p>Kabel Ethernet (např.):</p> <p>M8 - M8: Ident.č. 6630376 PSG4M-0,2-PSG4M/TXN Ident.č. 6934033 PSGS4M-PSGS4M-4416-1M</p> <p>M8 - RJ45: Ident.č. 6935342 PSGS4M-RJ45S-4416-1M</p> <p>M8 - M12: Ident.č. 6935351 RSSD-PSGS4M-4416-2M</p>	<p>M8 x 1 Ethernet</p>  <p>P1</p> <p>P2</p>
	<p>Druh provozu: Napětí a proud</p>	<p>I/O konektor M12 x1</p>  <p>C0...C3</p> <p>Flange = FE</p>
	<p>Upozornění</p> <p>Napájecí kabel (např.):</p> <p>M8 - M8: Ident.č. 6627044 PKG4M-0,2-PSG4M/TXL Ident.č. 6626679 PKG4M-4-PSG4M/TXL</p>	<p>Napájení M8 x 1</p>  <p>X1</p> <p>X2</p>

Kompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 4x analogový výstup, nastavit lze napětí nebo proud TBEN-S2-4AO

Stavové LED modulu

LED	Barva	Stav	Popis
ETH1 / ETH2	zelená	svítí	Ethernet Link (100 MBit/s)
		bliká	Ethernet komunikace (100 MBit/s)
	žlutá	svítí	Ethernet Link (10 MBit/s)
		bliká	Ethernet komunikace (10 MBit/s)
		nesvítí	není Ethernet Link
BUS	zelená	svítí	Aktivní připojení na mastera
		bliká	bliká současně Provozní připravenost sekvence 3 bliknutí po dobu 2 sec: FLC/ARGEE aktivní
	červená	svítí	konflikt IP adres, restore mód nebo Modbus timeout
		bliká	Blink/Wink povel aktivní
	červená / zelená	střídavě blikají	Počkejte na přidělení IP adresy DHCP nebo BootP
	nesvítí	Chybí napájení	
ERR	zelená	on	Diagnostika není k dispozici
	červená	on	Existuje diagnostické hlášení V ₂ detekce podpětí je závislá na parametru
PWR	Green	ON	V ₁ and V ₂ power on
	Red	ON	V ₂ power off or below defined tolerance of 18 V
		OFF	V ₁ power off or below defined tolerance of 18 V

LED Status I/O

LED	Barva	Stav	Popis
AO 0 ...3	zelená	svítí	Výstup aktivní
		červená	bliká ~4 Hz
		nesvítí	vstup neaktivní

Kompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet

4x analogový výstup, nastavit lze napětí nebo proud

TBEN-S2-4AO

Mapování procesních dat jednotlivých protokolů

Detaily jednotlivých protokolů naleznete v návodu k obsluze.

Mapování registru Modbus TCP

	Reg	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
Výstupy (RO)	0x0800	Kanál 0 MSB								Kanál 0 LSB								
	0x0801	Kanál 1 MSB								Kanál 1 LSB								
	0x0802	Kanál 2 MSB								Kanál 2 LSB								
	0x0803	Kanál 3 MSB								Kanál 3 LSB								
Diag. LSB kanál 1 MSB kanál 2	0x0000								WBR	OVL							WBR	OVL
LSB kanál 3 MSB kanál 4	0x0001								WBR	OVL							WBR	OVL
Stav (RO)	0x0002		FCE						V1		V2							DIAG

Mapování dat EtherNet/IP

	Slovo	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
Vstupní data (stanice -> skener)																		
Stavové slovo	0x0000		FCE						V1		V2							DIAG
Diag LSB kanál 1 MSB kanál 2	0x0001								WBR	OVL							WBR	OVL
LSB kanál 3 MSB kanál 4	0x0002								WBR	OVL							WBR	OVL
Výstupní data (skener -> stanice)																		
Stavové slovo	0x0000																	
Výstupy	0x0001	MSB kanál 0								LSB kanál 0								
	0x0002	MSB kanál 1								LSB kanál 1								
	0x0003	MSB kanál 2								LSB kanál 2								
	0x0004	MSB kanál 3								LSB kanál 3								

Procesní data PROFINET

	byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
výstup	0x00	Kanál 0 LSB								
	0x01	Kanál 0 MSB								
	0x02	Kanál 1 LSB								
	0x03	Kanál 1 MSB								
	0x04	Kanál 2 LSB								
	0x05	Kanál 2 MSB								
	0x06	Kanál 3 LSB								
	0x07	Kanál 3 MSB								
Diag.kanál 1	0x08							WBR	OVL	
Diag.kanál 2	0x09							WBR	OVL	
Diag.kanál 3	0x0A							WBR	OVL	
Diag.kanál 4	0x0B							WBR	OVL	
Stav	0x0C		V2							DIAG
	0x0D			FCE					V1	

Legenda:

V1	Podpětí V1	CFG	I/O chyba konfigurace
V2	Podpětí V2	FCE	I/O-ASSISTANT Force Mode aktivní
Cx	Konektor x	Px	Pin x
I/O Diag	I/O diagnostika probíhá		
Diag.	diagnostika na min. 1 kanále		
CJE	odstavení - chyba	RTDSC	velký proud (pouze RTD)
ULVE	Překročena horní mez	V1AOL	velký proud napájení VAUX1
WBR	přerušení vodiče	OFL	měřicí hodnota překročena
UFL	měřicí hodnota podkročena	LLVU	Podkročena dolní mez
OVL	přetížení výstupu		