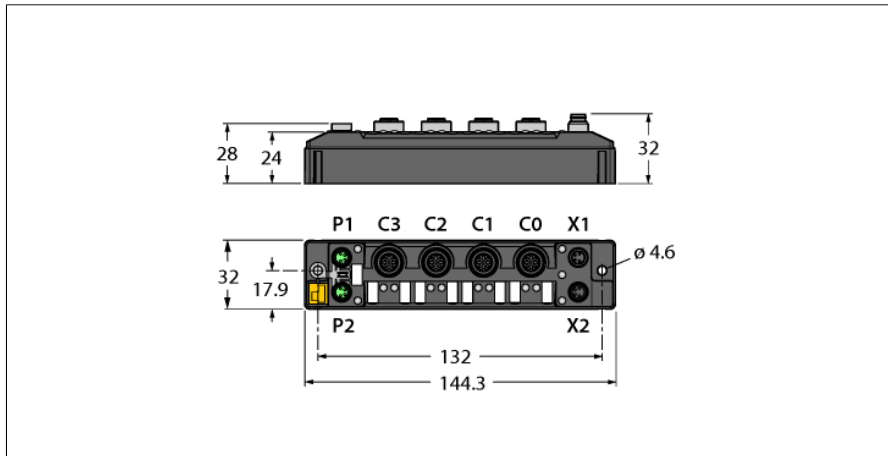


Kompaktowe, wieloprotokołowe moduły I/O dla Ethernet

4 wyjścia analogowe, konfigurowalne dla napięcia lub prądu

TBEN-S2-4AO



Typ	TBEN-S2-4AO
Nr kat.	6814028
Dane systemowe	
Napięcie zasilania	24 VDC
Dopuszczalny zakres	18...30 V DC
	Maks. prąd całkowity 4 A na grupę napięciową
	Maks. prąd V1 + V2 maks. 5,5 A na moduł w temp. 70°C
Podłączenie napięcia zasilania	2 × M8, 4-stykowe
Prąd pracy	V1: min. 50 mA, maks. 110 mA
	V2: min. 30 mA, maks. 70 mA
Zasilanie czujnika/elementu wykonawczego V _{AUX2}	zasilanie gniazd C0-C3 z V2
	bez ochrony przed zwarcieniem, maks. 4 A na grupę C0-C3
Izolacja elektryczna	separacja galwaniczna grup napięcia V1 i V2, napięcia do 500 VAC
Dane systemowe	
Prędkość transmisji sieciowej	10 Mbps/100 Mbps
Technologia podłączenia sieciowego	2 × M8, 4-pin
Wykrywanie protokołu	automatycznie
web serwer	domyślnie: 192.168.1.254
Interfejs serwisowy	Ethernet za pomocą P1 lub P2
Sterownik FLC (Field Logic Controller)	
Wersja oprogramowania sprzętowego ARGEE	3.0.2.0
Wersja projektowa ARGEE	2.0.25.0
Modbus TCP	
Adresowanie	Statyczne IP, DHCP
Obsługiwane kody funkcji	FC1, FC2, FC3, FC4, FC5, FC6, FC15, FC16, FC23
Liczba połączeń TCP	8
Adres startowy rejestru wejścia	0 (0x0000 hex)
Adres startowy rejestru wyjścia	2048 (0x0800 hex)
EtherNet/IP	
Adresowanie	zgodnie ze specyfikacją EtherNet/IP
Szybkie podłączenie (QC)	< 500 ms
Topologia pierścieniowa Device Level Ring (DLR)	wsparcie
Połączenia Class 3 (TCP)	3
Połączenia Class 1 (CIP)	10
Adres instancji wejścia	103
Adres instancji wyjścia	104
Konfiguracja instancji	106

- Urządzenie PROFINET, urządzenie EtherNet/IP lub Modbus TCP typu nadrzędnego
- Zintegrowany przełącznik ethernetowy
- Obsługa 10 Mb/s / 100 Mb/s
- 2 × złącze M8, 4-stykowe, podłączenie magistrali sieci Ethernet
- Obudowa wzmacniana włóknem szklanym
- Testowane pod kątem odporności na wibracje i wstrząsy
- Szczelnie obudowana elektronika modułu
- Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K
- 4-stykowe złącze M8 do podłączenia zasilania
- Grupy napięcia z izolacją galwaniczną
- Do każdego z kanałów może zostać przypisane napięcie
- Zakresy wyjściowe:
- Napięcie: 0/1...5 V, +/-10 V, 0/2...10 V
- Prąd: 0/4...20 mA
- FLC/ARGEE – programowalne
- Urządzenie PROFINET, urządzenie EtherNet/IP lub Modbus TCP typu nadrzędnego/podrzędnego
- Zintegrowany przełącznik Ethernet umożliwia zastosowanie topologii liniowej
- Obsługa 10 Mb/s / 100 Mb/s
- 2 × złącze M8, 4-stykowe, podłączenie magistrali sieci Ethernet
- 4-stykowe złącze męskie M8 do podłączenia zasilania
- Grupy napięcia z izolacją galwaniczną
- Obudowa wzmacniana włóknem szklanym
- Testowane pod kątem odporności na wibracje i wstrząsy
- Szczelnie obudowana elektronika modułu
- Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K

Kompaktowe, wieloprotokołowe moduły I/O dla Ethernet

4 wyjścia analogowe, konfigurowalne dla napięcia lub prądu

TBEN-S2-4AO

PROFINET

Adresowanie	DCP
Klasa zgodności	B (RT)
Min. czas cyklu	1 ms
Szybkie uruchomienie (FSU)	< 500 ms
Diagnostyka	zgodnie z PROFINET Alarm Handling
Detekcja topologii	wsparcie
Automatyczne adresowanie	wsparcie
Protokół redundancji medium (Media Redundancy Protocol - MRP)	wsparcie

Analog outputs

Liczba kanałów	4
Tryby pracy	Napięcie, prąd
Resolution	16 bitów

Operating mode voltage

Load resistor	1 k Ω
Output signal type	Wspólna masa
Output signal range	0...10V, +/- 10V, 2...10V, 0...5V, 1...5V
Cycle time	4 ms
Basic error at 25 °C	0.1 %
Repeat accuracy	0.05 %
Temperature coefficient	< 20 ppm/°C
Error total (FSR)	\leq 0,23%

Operating mode current

Load resistor	600 Ω
Output signal type	Wspólna masa
Zakres sygnału wyjściowego	0...20 mA, 4...20 mA
Cycle time	4 ms
Basic error at 25 °C	0.15 %
Repeat accuracy	0.05 %
Temperature coefficient	< 20 ppm/°C
Error total (FSR)	\leq 0,28 %

Zgodność z normą/dyrektywą

Test wibracyjny	przyspieszenie do 20 g zgodnie z EN 60068-2-6
Test przeciążeniowy/wstrząsowy	zgodnie z EN 60068-2-27
Spadek i powrót	zgodnie z EN 60068-2-31/IEC 60068-2-32
Kompatybilność elektromagnetyczna	zgodnie z EN 61131-2
Certyfikaty i dopuszczenia	CE, FCC, Odporność na promieniowanie UV zgodnie z normą DIN EN ISO 4892-2A (2013)
Atest UL	cULus LISTED 21 W2, Encl.Type 1 IND.CONT.EQ.

Dane systemowe


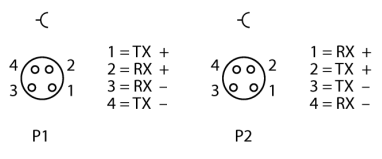




Dimensions (W x L x H)	32 x 144 x 32mm
Temperatura pracy	-40 °C...+70 °C
Temperatura składowania	-40°C ... +85 °C
Altitude	max. 5000 m
Klasa ochrony	IP65 IP67 IP69K
MTTF	244 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
materiał obudowy	PA6-GF30
Kolor obudowy	czarny
Materiał etykiety	Poliwęglan
Bez halogenu	tak
Montaż	2 otwory montażowe \square 4,6 mm

Uwaga dotycząca numerowania zakresu IO:
w firmware w wersji 3.0.2.0 lub wyższej porty od C0 do C3 i kanały od CH0 do CH3 są liczone. Więcej szczegółów dotyczących odpowiednich zmian znajduje się w instrukcji obsługi.

Kompaktowe, wieloprotokołowe moduły I/O dla Ethernet

4 wyjścia analogowe, konfigurowalne dla napięcia lub prądu

TBEN-S2-4AO

	<p>Uwaga</p> <p>Zaleca się stosowanie tylko konfekcjonowanych kabli Ethernet!</p> <p>Kabel Ethernet (przykład):</p> <p>M8-M8: Numer identyfikacyjny 6630376 PSG4M-0,2-PSG4M/TXN Numer identyfikacyjny 6934033 PSGS4M-PSGS4M-4416-1M</p> <p>M8-RJ45: Numer identyfikacyjny 6935342 PSGS4M-RJ45S-4416-1M</p> <p>M8-M12: Numer identyfikacyjny 6935351 RSSD-PSGS4M-4416-2M</p>	<p>M8 x 1 Ethernet</p> 
	<p>Tryb pracy: napięciowy i prądowy</p>	<p>Złącze I/O M12 x 1</p> 
	<p>Uwaga</p> <p>Przewód zasilania (przykład):</p> <p>M8-M8</p> <p>Nr katalogowy 6627044 PKG4M-0,2-PSG4M/TXL</p> <p>Nr katalogowy 6626679 PKG4M-4-PSG4M/TXL</p>	<p>Napięcie zasilania M8 x 1</p> 

Kompaktowe, wieloprotokołowe moduły I/O dla Ethernet

4 wyjścia analogowe, konfigurowalne dla napięcia lub prądu

TBEN-S2-4AO

Diody LED stanu modułu

LED	Kolor	Stan	Opis
ETH1 / ETH2	zielony	zał.	Połączenie ethernetowe (100 Mbps)
		miganie	Komunikacja ethernetowa (100 Mbps)
	żółty	zał.	Połączenie ethernetowe (10 Mbps)
		miganie	Komunikacja ethernetowa (10 Mbps)
	wył.	brak połączenia ethernetowego	
BUS	Zielony	Wł.	Aktywne podłączenie do urządzenia nadrzędnego
		Miganie	Ciągłe miganie: Gotowość Sekwencja 3 błysków w czasie 2 sekund: FLC/ARGEE aktywne
	Czerwony	Wł.	Konflikt adresów IP, tryb przywracania lub przekroczenie limitu czasu sieci Modbus
		Miganie	Aktywne polecenie Blink/Wink
	Czerwony/ Zielony	Naprzemiennie	Oczekiwanie na przypisanie adresu IP, DHCP lub BootP
		WYŁ.	Zasilanie wyłączone
ERR	Zielony	Wł.	Wyłączona diagnostyka
	Czerwony	Wł.	Załączona diagnostyka Diagnostyka zbyt niskiego napięcia V_2 zależy od parametrów
PWR	Green	ON	V_1 and V_2 power on
	Red	ON	V_2 power off or below defined tolerance of 18 V
		OFF	V_1 power off or below defined tolerance of 18 V

Wskaźnik LED stanu I/O

LED	Kolor	Stan	Opis
AO 0...3	Zielony	Zał.	Aktywne wyjście
	Czerwony	miganie ok. 4Hz	Napięcie: Zwarcie na wyjściu Prąd: Przerwa obwodu na wyjściu
		wył.	Wejście nieaktywne

Kompaktowe, wieloprotokołowe moduły I/O dla Ethernet

4 wyjścia analogowe, konfigurowalne dla napięcia lub prądu

TBEN-S2-4AO

Proces mapowania danych pojedynczych protokołów

Więcej szczegółów dotyczących odpowiednich protokołów znajduje się w instrukcji obsługi.

Mapa rejestrów Modbus TCP

	Rej.	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
Wyjścia (RO)	0x0800	Kanał 0 MSB								Kanał 0 LSB								
	0x0801	Kanał 1 MSB								Kanał 1 LSB								
	0x0802	Kanał 2 MSB								Kanał 2 LSB								
	0x0803	Kanał 3 MSB								Kanał 3 LSB								
Diag. Kanał 1 LSB Kanał 2 MSB	0x0000								WBR	OVL							WBR	OVL
Kanał 3 LSB Kanał 4 MSB	0x0001								WBR	OVL							WBR	OVL
Stan (RO)	0x0002		FCE						V1		V2							DIAG

Mapowanie EtherNet/IP

	Słowo	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
Wejście danych (stacja -> skaner)																		
Słowo stanu	0x0000		FCE						V1		V2							DIAG
Diag. Kanał 1 LSB Kanał 2 MSB	0x0001								WBR	OVL							WBR	OVL
Kanał 3 LSB Kanał 4 MSB	0x0002								WBR	OVL							WBR	OVL
Dane wyjściowe (skaner -> stacja)																		
Słowo stanu	0x0000																	
Wyjścia	0x0001	Kanał 0 MSB								Kanał 0 LSB								
	0x0002	Kanał 1 MSB								Kanał 1 LSB								
	0x0003	Kanał 2 MSB								Kanał 2 LSB								
	0x0004	Kanał 3 MSB								Kanał 3 LSB								

Dane procesowe PROFINET

	Bajt	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Wyjścia	0x00	Kanał 0 LSB							
	0x01	Kanał 0 MSB							
	0x02	Kanał 1 LSB							
	0x03	Kanał 1 MSB							
	0x04	Kanał 2 LSB							
	0x05	Kanał 2 MSB							
	0x06	Kanał 3 LSB							
	0x07	Kanał 3 MSB							
Kanał diagno- styczny 1	0x08							WBR	OVL
Kanał diagno- styczny 2	0x09							WBR	OVL
Kanał diagno- styczny 3	0x0A							WBR	OVL
Kanał diagno- styczny 4	0x0B							WBR	OVL
Stan	0x0C	V2							
	0x0D	FCE							
								V1	DIAG

Klucz:

V1	Za niskie napięcie V1	CFG	Błąd konfiguracji I/O
V2	Za niskie napięcie V2	FCE	Aktywny tryb wymuszenia I/O-ASSISTANT
Cx	Port x	Px	Pin x
Diagn. I/O	Podłączona diagnostyka I/O		
Diag.	Diagnostyka przynajmniej na 1 kanał		
CJE	Błąd zimnych końców	RTDSC	Nadmierne natężenie (tylko RTD)
ULVE	Przekroczona górna wartość graniczna	V1AOL	Nadmierne natężenie zasilania VAUX1
WBR	Przerwa w obwodzie	OFL	Przepelnienie
UFL	Za niski przepływ	LLVU	Poniżej dolnej wartości granicznej
OVL	Za wysokie napięcie		