


Kompaktowe, wieloprotokołowe moduły I/O dla Ethernet

2 konfigurowane interfejsy szeregowy i 4 uniwersalne kanały dwustanowe

TBEN-S2-2COM-4DXP

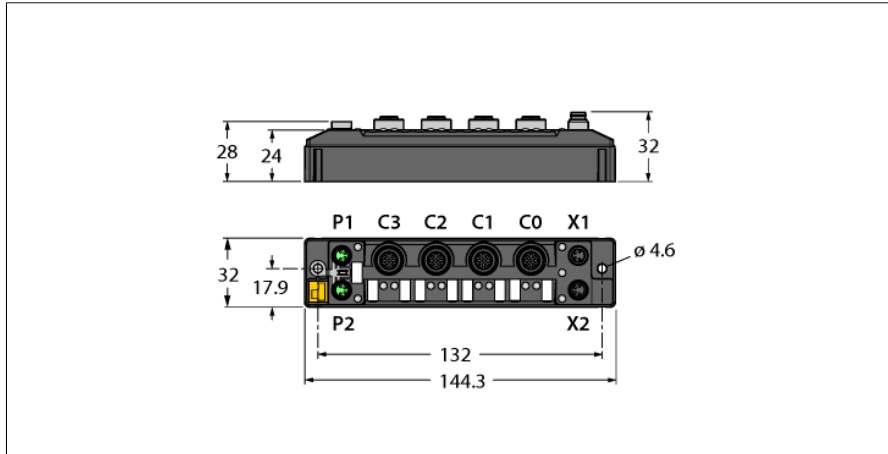

- Urządzenie PROFINET, urządzenie EtherNet/IP lub Modbus TCP typu podrzędnego
- Zintegrowany przełącznik ethernetowy
- Obsługa 10 Mb/s / 100 Mb/s
- 2 × złącze M8, 4-stykowe, połączenie magistrali sieci Ethernet
- Obudowa wzmacniana włóknem szklanym
- Testowane pod kątem odporności na wibracje i wstrząsy
- Szczelnie obudowana elektronika modułu
- Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K
- Złącze męskie M8, 4-stykowe, do zasilania
- Grupy napięciowe z separacją galwaniczną
- ATEX strefa 2/22
- Wejście diagnostyczne według grupy
- Maks. 0,5A na wyjście
- Diagnostyka wyjściowa na kanał
- Dwa swobodnie konfigurowane kanały dwustanowe na port
- Dwa porty szeregowy można wybrać jako RS485 lub RS232
- Możliwość połączenia do ośmiu urządzeń podrzędnych Modbus RTU na interfejs szeregowy
- Cztery kanały dwustanowe swobodnie konfigurowane jako wejście lub wyjście
- Programowalny interfejs ARGEE

Typ	TBEN-S2-2COM-4DXP
Nr kat.	6814031
Dane systemowe	
Napięcie zasilania	24 VDC
Dopuszczalny zakres	18...30 V DC Maks. prąd całkowity 4 A na grupę napięciową Maks. prąd V1 + V2 maks. 5,5 A na moduł w temp. 70°C
Podłączenie napięcia zasilania	2 × M8, 4-styk.
Prąd pracy	V1: maks. 150 mA V2: maks. 50 mA
Zasilanie czujnika/siłownika	Porty C0-C1 zasilane przez V1 Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, 24 V: 1,2 A; 5 V: 0,5 A na port
Zasilanie czujnika/siłownika	Porty C2-C3 zasilane przez V2 Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, 0,14 A na port
Izolacja elektryczna	separacja galwaniczna grup napięcia V1 i V2, napięcia do 500 VAC
Dane systemowe	
Prędkość transmisji sieciowej	10/100 Mbps
Technologia podłączenia sieciowego	2 × M8, 4-styk.
Wykrywanie protokołu	automatycznie
web server	domyślnie: 192.168.1.254
Interfejs serwisowy	Ethernet za pomocą P1 lub P2
Sterownik FLC (Field Logic Controller)	
Wersja oprogramowania sprzętowego ARGEE	3.3.0.0
Wersja projektowa ARGEE	3.2.126.0
Modbus TCP	
Adresowanie	Stacyczne IP, DHCP
Obsługiwane kody funkcji	FC1, FC2, FC3, FC4, FC5, FC6, FC15, FC16, FC23
Liczba połączeń TCP	8
Adres startowy rejestru wejścia	0 (0x0000 hex)
Adres startowy rejestru wyjścia	2048 (0x0800 hex)
EtherNet/IP	
Adresowanie	zgodnie ze specyfikacją EtherNet/IP
Szybkie podłączenie (QC)	< 500 ms
Topologia pierścieniowa Device Level Ring (DLR)	wsparcie
Połączenia Class 3 (TCP)	3
Połączenia Class 1 (CIP)	10
Adres instancji wejścia	103
Adres instancji wyjścia	104
Konfiguracja instancji	106

Kompaktowe, wieloprotokołowe moduły I/O dla Ethernet

2 konfigurowane interfejsy szeregowy i 4 uniwersalne kanały dwustanowe

TBEN-S2-2COM-4DXP

PROFINET

Wersja	2.35
Adresowanie	DCP
Klasa zgodności	B (RT)
Min. czas cyklu	1 ms
Szybkie uruchomienie (FSU)	< 500 ms
Diagnostyka	zgodnie z PROFINET Alarm Handling
Detekcja topologii	wsparcie
Automatyczne adresowanie	wsparcie
Protokół redundancji medium (Media Redundancy Proto- col - MRP)	wsparcie
Redundancja systemu	S2
Klasa obciążenia sieci	3

Interfejs szeregowy

Typ sygnału	RS232 lub RS485
Liczba kanałów	2

Tryb pracy RS232

Sygnal niskiego poziomu	-18 do -3 V DC
Sygnal wysokiego poziomu	3 do 18 V DC
Sygnaly transmisji	TxD, RxD
Prędkość transmisji	300 do 230400 bps
Typ transmisji	Pełny duplex
Długość przewodu	15 m przy pr. 19200 bodów (maks. pojemność linii < 2000 pF)

Tryb pracy RS485

Sygnaly transmisji	TX/RX+, TX/RX-
Prędkość transmisji	300 do 230400 bps
Typ transmisji	2-przewodowy połowiczny duplex
Rezystor terminujący	Wewnętrzny lub zewnętrzny
Bias	Wewnętrzny lub zewnętrzny
Impedancja linii	120 Ω
Długość przewodu	Skrętka dwużyłowa do 1000 m

Digital inputs

Liczba kanałów	4
Connectivity inputs	M12, 5-styk.
Input type	PNP
Type of input diagnostics	Channel diagnostics
Próg przełączania	EN 61131-2 Typ 3, PNP
Sygnal napięciowy niskiego poziomu	< 5 V
Sygnal napięciowy wysokiego poziomu	> 11 V
Sygnal prądowy niskiego poziomu	< 1,5 mA
Sygnal prądowy wysokiego poziomu	> 2 mA
Opóźnienie wejścia	0,05 ms
Izolacja elektryczna	Separacja galwaniczna do magistrali fieldbus Napięcie probiercze do 500 V DC

Digital outputs

Liczba kanałów	4
Connectivity outputs	M12, 5-styk.
Output type	PNP
Type of output diagnostics	Channel diagnostics
Napięcie wyjścia	24 V DC dla grupy potencjału
Prąd wyjściowy na kanał	0,5 A, ochrona przed zwarcie
Typ obciążenia	EN 60947-5-1: DC-13
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Izolacja elektryczna	Separacja galwaniczna do magistrali fieldbus Napięcie probiercze do 500 V DC

Kompaktowe, wieloprotokołowe moduły I/O dla Ethernet 2 konfigurowane interfejsy szeregowy i 4 uniwersalne kanały dwustanowe TBEN-S2-2COM-4DXP

Zgodność z normą/dyrektywą

Test wibracyjny	Zgodnie z normą EN 60068-2-6 Przyspieszenie do 20 g
Test przeciążeniowy/wstrząsowy	zgodnie z EN 60068-2-27
Spadek i powrót	zgodnie z EN 60068-2-31/IEC 60068-2-32
Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodnie z normą EN 61131-2
Certyfikaty i dopuszczenia	CE, FCC, Odporność na promieniowanie UV zgodnie z normą DIN EN ISO 4892-2A (2013)
Atest UL	cULus LISTED 21 W2, Encl.Type 1 IND.CONT.EQ.
Uwaga dotycząca ATEX/IECEX	Należy przestrzegać skróconej instrukcji obsługi z informacjami na temat użytkowania w strefach za- grożonych wybuchem Ex 2 i 22.


Dane systemowe

Dimensions (W x L x H)	32 x 144 x 32 mm
Temperatura pracy	-40...+70 °C
Temperatura składowania	-40...+85 °C
Altitude	maks. 5000 m
Stopień ochrony	IP65 IP67 IP69K
MTTF	179 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
materiał obudowy	PA6-GF30
Kolor obudowy	czarny
Materiał złącza męskiego	Mosiądz niklowany
Materiał etykiety	Poliwęglan
Bez halogenu	tak
Montaż	2 otwory montażowe □ 4,6 mm

Kompaktowe, wieloprotokołowe moduły I/O dla Ethernet

2 konfigurowane interfejsy szeregowy i 4 uniwersalne kanały dwustanowe

TBEN-S2-2COM-4DXP



Uwaga

Zaleca się stosowanie tylko konfekcjonowanych kabli Ethernet!

Kabel Ethernet (przykład):

M8-M8:

Numer identyfikacyjny 6630376 PSG4M-0,2-PSG4M/TXN

Numer identyfikacyjny 6934033 PSGS4M-PSGS4M-4416-1M



M8-RJ45:

Numer identyfikacyjny 6935342 PSGS4M-RJ45S-4416-1M

M8-M12:

Numer identyfikacyjny 6935351 RSSD-PSGS4M-4416-2M

M8 x 1 Ethernet

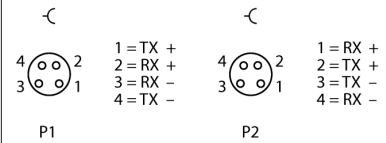

Uwaga

Ogólna informacja na temat trybów pracy:

Ustawienia fabryczne: Tryb pracy: RS485

Tryb pracy: RS485

Przewód RS485 (przykład):

Nr katalogowy 7030331 RK4.5T-2-RS4.5T/S2503, dł. 2 m

Nr katalogowy 7030332 RK4.5T-5-RS4.5T/S2503, dł. 5 m


Rozdzielacz RS485:

Nr identyfikacyjny 6930573 VT2-FKM5-FKM5-FSM5

Rezystor terminujący RS485:

Nr identyfikacyjny 6934908 RSE57-TR2/RFID

Złącze I/O M12 x 1





Tryb pracy: RS232

Przewód RS232 (przykład):

Nr katalogowy 7030331 RK4.5T-2-RS4.5T/S2503, dł. 2 m

Nr katalogowy 7030332 RK4.5T-5-RS4.5T/S2503, dł. 5 m

Złącze I/O M12 x 1



Uwaga

Przewód elementu wykonawczego i czujnika/przewód PUR (przykład):


Nr katalogowy 6625608 RKC4.4T,RSC4.4T/TXL

Przewód przedłużający Y dla pojedynczego przeznaczenia

M12 – M12 6628197 VBRS4.4-2RKC4T-0,3/0,3/TEL

M12 – M86630443 VBRS4.4-2PKG3S-0,3/0,3/TEL


Złącze I/O M12 x 1



Kompaktowe, wieloprotokołowe moduły I/O dla Ethernet

2 konfigurowane interfejsy szeregowy i 4 uniwersalne kanały dwustanowe

TBEN-S2-2COM-4DXP

**Uwaga**


Przewód zasilania (przykład):

M8-M8

Nr kat. 6627044 PKG4M-0,2-PSG4M/TXL

Nr kat. 6626679 PKG4M-4-PSG4M/TXL

Napięcie zasilania M8 x 1



Kompaktowe, wieloprotokołowe moduły I/O dla Ethernet

2 konfigurowane interfejsy szeregowo i 4 uniwersalne kanały dwustanowe

TBEN-S2-2COM-4DXP

Diody LED stanu modułu

LED	Kolor	Stan	Opis
ETH1 / ETH2	zielony	zał.	Połączenie ethernetowe (100 Mbps)
		miganie	Komunikacja ethernetowa (100 Mbps)
	żółty	zał.	Połączenie ethernetowe (10 Mbps)
		miganie	Komunikacja ethernetowa (10 Mbps)
		wył.	brak połączenia ethernetowego
BUS	Zielony	Wł.	Aktywne podłączenie do urządzenia nadrzędnego
		Miganie	Ciągłe miganie: Gotowość Sekwencja 3 błysków w czasie 2 sekund: FLC/ARGEE aktywne
	Czerwony	Wł.	Konflikt adresów IP, tryb przywracania lub przekroczenie limitu czasu sieci Modbus
		Miganie	Aktywne polecenie Blink/Wink
	Czerwony/ Zielony	Naprzemienne	Oczekiwanie na przypisanie adresu IP, DHCP lub BootP
		WYŁ.	Zasilanie wyłączone
ERR	Zielony	Wł.	Diagnostyka niedostępna
	Czerwony	Wł.	Diagnostyka dostępna Reakcja diagnostyki zbyt niskiego napięcia zależy od parametrów
PWR	Zielony	Wł.	Zasilanie V ₁ i V ₂ OK
	Czerwony	Wł.	Zasilanie V ₂ wył. lub V ₂ zbyt niskie
	Wył.	Zasilanie V ₁ wył. lub V ₁ zbyt niskie	

Wskaźnik LED stanu I/O

LED	Kolor	Stan	Opis
LED TX	Zielony	Miganie	Wysyłanie danych
LED RX	Zielony	Miganie	Odbieranie danych
	Czerwony	Miganie	Odebrano dane, błąd protokołu (Parzystość, prędkość transmisji, ASCII/RTU)
	Czerwony	Wł.	Przepełnienie bufora, odebrano dane
LED TX oraz RX	Czerwony	jednoczesne miganie	Przeciążenie gniazda zasilania. Obie diody LED odpowiedniego portu migają jednocześnie
	Czerwony	naprzemienne miganie	Błąd konfiguracji. Obie diody LED odpowiedniego portu migają naprzemiennie
DXP 4...7	Zielony	Wł.	Wejście lub wyjście aktywne
	Czerwony	Wł.	Wyjście aktywne przy zwarcu/przeciążeniu
		Miganie	Przeciążenie portu zasilania. Obie diody LED odpowiedniego portu migają.
	WYŁ.	Wejście lub wyjście nieaktywne	
DXP 7	Biały	Miganie	Aktywna komenda Blink/Wink

Kompaktowe, wieloprotokołowe moduły I/O dla Ethernet

2 konfigurowane interfejsy szeregowo i 4 uniwersalne kanały dwustanowe

TBEN-S2-2COM-4DXP

Proces mapowania danych pojedynczych protokołów

Więcej szczegółów dotyczących odpowiednich protokołów znajduje się w instrukcji obsługi.

Modbus TCP

Adresowanie rejestrami (16-bitowe)

Offset procesowych danych wejściowych:

0x0000 lub 0x8000: Struktura zgodna z ogólnym mapowaniem rejestru

Offset wyjścia danych procesowych:

0x0800 lub 0x9000: Struktura zgodna z ogólnym mapowaniem rejestru

EtherNet/IP™

Adresowanie słowami (16-bitowe)

Procesowe dane wejściowe (stacja -> skaner)

Słowo stanu znajduje się przed ogólnymi danymi procesowymi!

	Rej./ Słowo	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Stan GW	0x0000	-	FCE	-	-	CFG	COM	V1	-	V2	-	-	-	-	-	-	Ostrz. diag.
	0x0001	Struktura zgodna z ogólnym mapowaniem rejestru															
	...																

Procesowe dane wyjściowe (skaner -> stacja)

Słowo kontrolne znajduje się przed ogólnymi danymi procesowymi!

	Rej./ Słowo	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Kontrola	0x0000	zarezerwowane															
	0x0001	Struktura zgodna z ogólnym mapowaniem rejestru															
	...																

PROFINET:

Adresowanie bajtowe (8-bitowe)

Offset procesowych danych wejściowych: 0x0000, struktura zgodna z ogólnym mapowaniem rejestru

Offset wyjścia danych procesowych: 0x0000 Struktura zgodna z ogólnym mapowaniem rejestru

Ogólne mapowanie rejestru

Dane adresów są względne, należy pamiętać o przesunięciu względem właściwego protokołu.

Konfiguracja kanałów/port/styk:

Kanał	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ch7	Ch6	Ch5	Ch4	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DI7	DI6	DI5	DI4	-	-	-
Port	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C3P2	C3P4	C2P2	C2P4	-	-	-
Styk																

Procesowe dane wejściowe:

	Rej./ Słowo	Bajt	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
			Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
			MSB								LSB							
COM0	0x0000	0x0000	-								Stan *1)							
COM0	0x0001	0x0002	-								RXFL *2)							
COM0	0x0002	0x0004	UCT MSB *2)								UCT LSB *2)							
COM0	0x0003	0x0006	Wejście															
Dane	Bajt 0...23, 0x00...0x17															
Blok 1	0x000E	0x001D																
COM0															
Blok 2...7																		
COM0	0x0057	0x00AF	Wejście															
Dane	Bajt 168...191, 0xA8...0xBF															
Blok 8	0x0062	0x00C5																
COM1	0x0063	0x00C6	-								Stan *1)							
COM1	0x0064	0x00C8	-								RXFL *1)							
COM1	0x0065	0x00CA	UCT MSB *2)								UCT LSB *2)							
COM1	0x0066	0x00CC	Wejście															
Dane	Bajt 0...23, 0x00...0x17															
Blok 1	0x0071	0x00E2																
COM1															
Blok 2 ... Blok 7																		
COM1	0x00BA	0x0175	Wejście															

Kompaktowe, wieloprotokołowe moduły I/O dla Ethernet 2 skonfigurowane interfejsy szeregowo i 4 uniwersalne kanały dwustanowe TBEN-S2-2COM-4DXP

		Bajt 168...191, 0xA8...0xBF																											
Dane																											
Blok 8	0x00C5	0x18B																											
COM0	0x00C6	0x018C	Błąd MBS *2)								Diag.																		
COM1	0x00C7	0x018E	Błąd MBS *2)								Diag.																		
COM0 *2)	0x00C8	0x0190	SCB 1 stan MSB								SCB 1 stan LSB																		
	SCB 8 stan MSB								SCB 8 stan LSB																		
COM1 *2)	0x00D0	0x01A0	SCB 1 stan MSB								SCB 1 stan LSB																		
	0x00D7	0x01AE	SCB 8 stan MSB								SCB 8 stan LSB																		
COM0 *2)	0x00D8	0x01B0	MEXT SCB1 MSB								MEXT SCB1 MSB																		
	MEXT SCB8 MSB								MEXT SCB8 MSB																		
COM1 *2)	0x00E0	0x01C0	MEXT SCB1 MSB								MEXT SCB1 MSB																		
	MEXT SCB8 MSB								MEXT SCB8 MSB																		
4DXP	0x00E8	0x01D0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4DXP	0x00E9	0x01D2	ERR7	ERR6	ERR5	ERR4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan modułu	0x00EA	0x01D4	-	FCE	-	-	-	-	COM	V1	-	V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Procesowe dane wyjściowe:

Rej./ Słowo	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0												
	Bajt	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0											
		MSB								LSB																		
COM0	0x0000	0x0000	-								Bity sterujące *1)																	
COM0	0x0001	0x0002	-								TXFL *1)																	
COM0	0x0002	0x0004	-								RXLC *1)																	
COM0	0x0003	0x0006	Wyjście																									
Dane	Bajt 0...23, 0x00...0x17																									
Blok 1	0x000E	0x001C																										
COM0																									
COM0	0x0057	0x00AE	Wyjście																									
Dane	Bajt 168...191, 0xA7...0xBF																									
Blok 8	0x0062	0x00C4																										
COM1	0x0063	0x00C6	-								Bity sterujące *1)																	
COM1	0x0064	0x00C8	-								TXFL *1)																	
COM1	0x0065	0x00CA	-								RXFL *1)																	
COM0	0x0066	0x00CC	Wyjście																									
Dane	Bajt 0...23, 0x00...0x17																									
Blok 1	0x0071	0x00E2																										
COM0																									
COM0	0x00BA	0x0175	Wyjście																									
Dane	Bajt 168...191, 0xA7...0xBF																									
Blok 8	0x00C5	0x018A																										
4DXP	0x00C6	0x018C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klucz:

V1	Za niskie napięcie V1	CFG	Błąd konfiguracji I/O
V2	Za niskie napięcie V2	FCE	Aktywny tryb wymuszenia I/O-ASSISTANT
Cx	Port x	Px	Styk x
Dlx	Kanał x wejścia dwustanowego	DOx	Kanał x wyjścia dwustanowego
Diag.	Moduł diagnostyczny dostępny	ERR x	Nadmierne natężenie prądu wyjściowego kanał x
VERRV2Cxy	Nadmierne natężenie zasilania VAUX1 kanał x i y		
RXFL	Długość odebranej ramki	TXFL	Długość nadanej ramki
RXLC	Długość odebranej ramki		
UCT	Czas cyklu serwera MODBUS	MEXT	Synchronizacja czasowa serwera MODBUS

Kompaktowe, wieloprotokołowe moduły I/O dla Ethernet 2 konfigurowane interfejsy szeregowo i 4 uniwersalne kanały dwustanowe TBEN-S2-2COM-4DXP

SCB	Blok konfiguracji serwera MODBUS	MBS	Serwer MODBUS
*1)	Dane prawidłowe w trybie nieprzetworzonym RS		
*2)	Dane prawidłowe w trybie RTU Modbus		
	Więcej szczegółów dotyczących bitów stanu i diagnostyki można znaleźć w instrukcji obsługi.		